
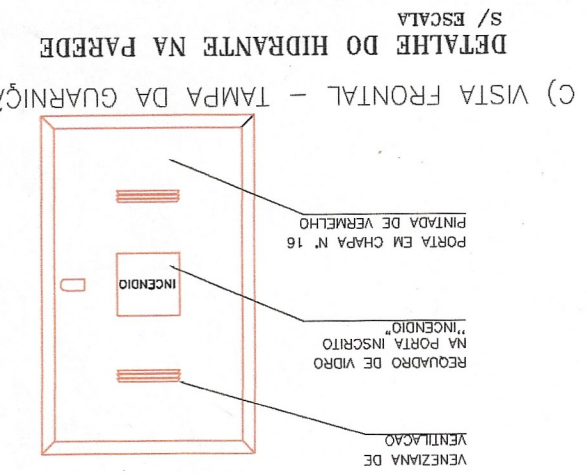
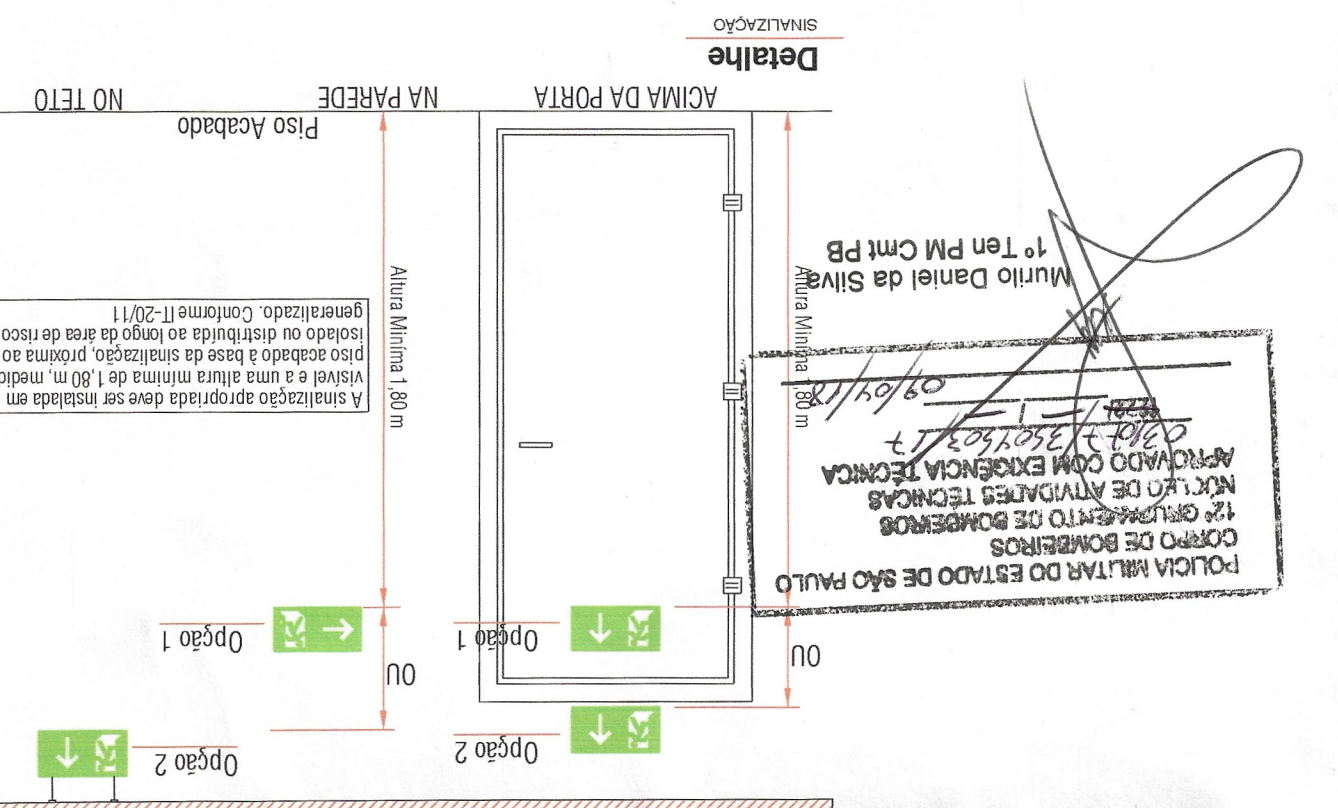
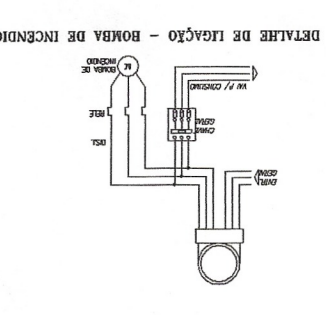


Índice de risco - Estacionamento e Escritório
 Área = 2.217,00 m²
 Comprimento = 231,70 m
 Largura = 9,514 m
 Altura = 4,00 m
 Área = 1000 m²
 $\text{Índice} = \frac{\text{Área}}{\text{Comprimento} \times \text{Largura}} = \frac{1000}{231,70 \times 9,514} = 4,51$ adosado o índice 5
 $\text{Índice} = 10,00 \times 2,26 + 6 (1,20) = 26,10$ m
 O coeficiente obtido o índice 3 do I-07/111
 Índice e distância máxima de 10 metros
 Possível distanciamento de 11,25 metros.

Índice de risco - Estacionamento
 Área = 2.010,00 m²
 Comprimento = 231,70 m
 Largura = 8,674 m
 Altura = 4,00 m
 Área = 1000 m²
 $\text{Índice} = \frac{\text{Área}}{\text{Comprimento} \times \text{Largura}} = \frac{1000}{231,70 \times 8,674} = 4,91$ adosado o índice 5
 $\text{Índice} = 10,00 \times 2,26 + 6 (1,20) = 26,10$ m
 O coeficiente obtido o índice 3 do I-07/111
 Índice e distância máxima de 10 metros
 Possível distanciamento de 22,42 metros.

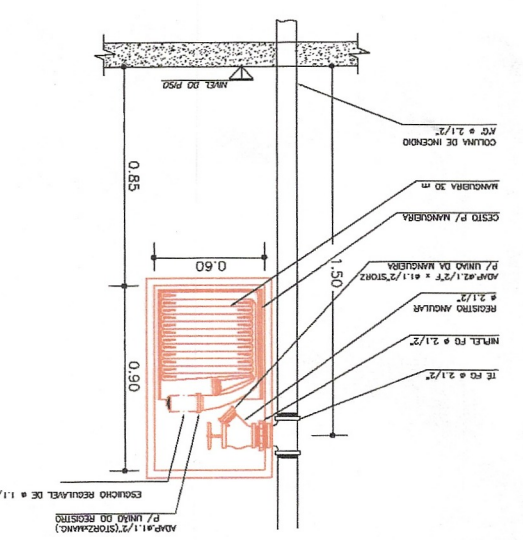

| LEGENDA | ESPECIFICAÇÃO MATERIAL |
|---------|--|
| | EXTINTOR - ÁGUA PRESSURIZADA - (4x1 - 2x) |
| | ILUMINAÇÃO / SINALIZAÇÃO DE ACUMULAMENTO |
| | ANUNCIADOR SONORO E LUMINOSO |
| | CONTROLE DE DETECÇÃO E ALARME |
| | ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME |
| | BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME |
| | INDICANTE SINALIZADOR |
| | ACIONADOR DE SINAL |
| | RESERVA DE FICHA |
| | BOBINA DE FICHA |
| | REGISTRO DE RECALQUE |
| | REGISTRO DE RECALQUE |
| | VEÍCULO DE EMERGÊNCIA |
| | DETECTOR DE FUMAGEM |

QUADRO DE ÁREAS

| | |
|--|--------------------|
| SALA DE FESTAS / LAVANDERIA / CAMARINS / COZINHA/C | 2.077,90 m² |
| ESTACIONAMENTO COBERTO | 2.010,00 m² |
| ESCRTÓRIO | 135,10 m² |
| TOTAL DE ÁREA | 4.223,00 m² |

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PELO USO
 ASCLL - EVENTOS LTDA
 CNPJ 06.785.270/0001-63

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGR PEDRO PAULO DAL FARRELA FURLAN
 CREA/SP: 0601721344

PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PELO USO
 ASCLL - EVENTOS LTDA
 CNPJ 06.785.270/0001-63

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 ASSUNTO: PLANTA BAIXA - MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 PROPRIETÁRIO: SALÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA
 LOCAL: AVENIDA DONDINHUA MERCADANTE, 3401, BAIRRO Jd. PANDEAS, AVARE - SP
 ENG. CIVIL FRANCISCO DOMATO NETO
 DATA: 04/04/2018
 ESCALA: INDICADAS
 ÁREA TOTAL: 4.223,00 m²
 ÁREA A CONSTRUIR: 2.130,00 m²